


DOCUMENTO PER INFORMAZIONE

EDIFICIO ANTINCENDIO / STOCCAGGIO ACQUA - ISOLA ARTIFICIALE DEL LIDO

SEZIONE SCHEMATICA VASCHE POMPE ANTINCENDIO, ACQUA INDUSTRIALE e FLUSSAGGIO CERNIERE

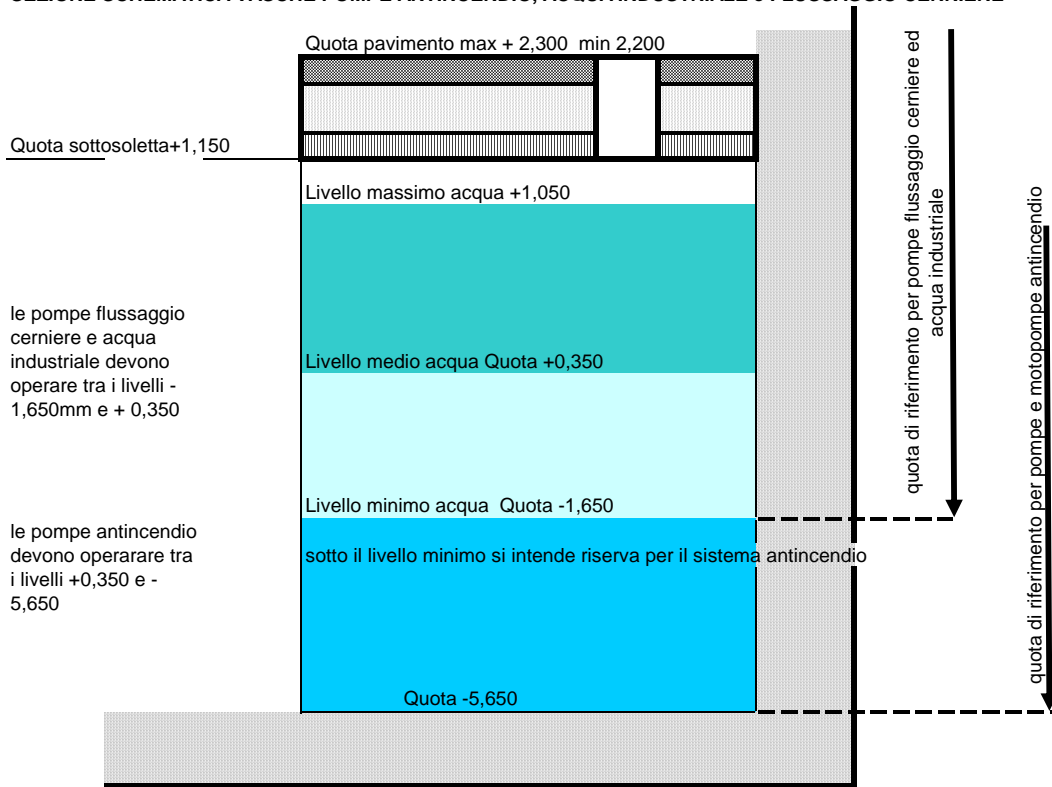

le pompe flussaggio cerniere e acqua industriale devono operare tra i livelli - 1,650mm e + 0,350

le pompe antincendio devono operare tra i livelli +0,350 e - 5,650

Spessore della soletta

soletta strutturale 70 cm

sopra strato di finitura in pavimentazione industriale in pendenza sp. 15cm max,

sotto getto di livellamento sp.8cm e predalles di copertura celle del cassone sp.20cm

sp. totale 115cm max