


PIANTA CHIAVE

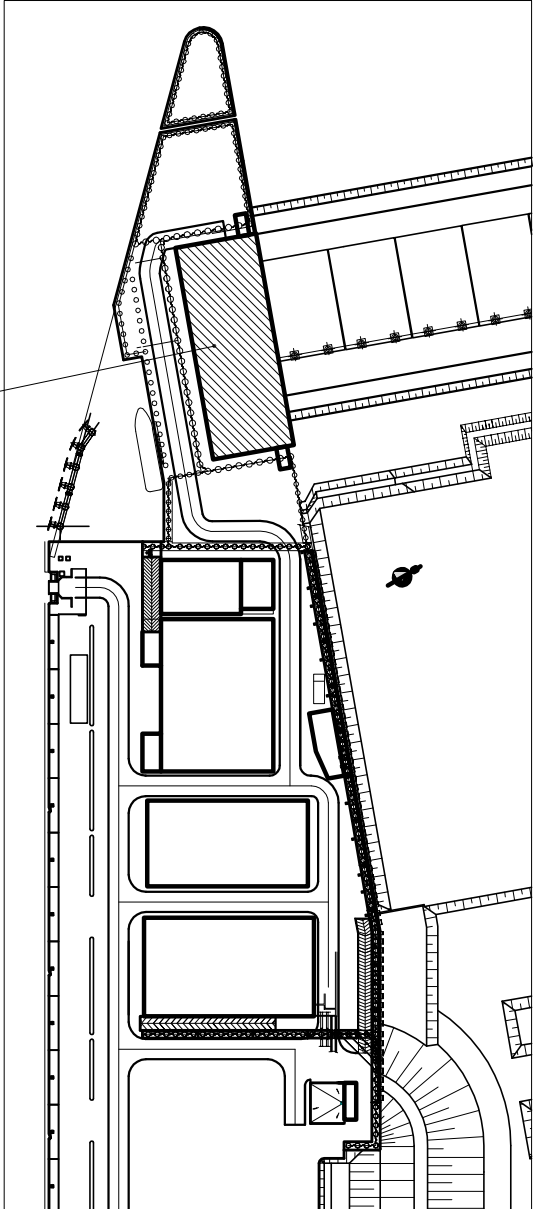

EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO


DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- MY100P-PE-MEL-0302 IMPIANTI ELETTRICI-ELENCO CAVI
- MY100P-PE-MED-6501 IMPIANTI ELETTRICI-LEGENDA SIMBOLI
- MY100P-PE-MES-0135 IMPIANTI ELETTRICI-VIE CAVI-SPECIFICA TECNICA
- MY100P-PE-MZZ-0002 CRITERI DI SIGILATURA E NUMERAZIONE EDIFICI, APPARECCHIATURE E MATERIALI


NOTE

- 1-TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
- 2-TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m s.l.m.m.
- 3-TUTTE LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE PASSERELLE SONO ESPRESSE IN m s.l.m.m. DEL FONDO PASSERELLA
- 4-AL TERMINE DELLA POSA CAVI, TUTTE LE APERTURE ANDRANNO ADEGUATAMENTE SIGILATE CON OPORTURNI MATERIALI. TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI REI ANDRANNO ADEGUATAMENTE SIGILATI CON OPORTURNI SBARRAMENTI ANTIFIAMMA. (VEDI SPECIFICA TECNICA)

PIANTA A QUOTA +7.60

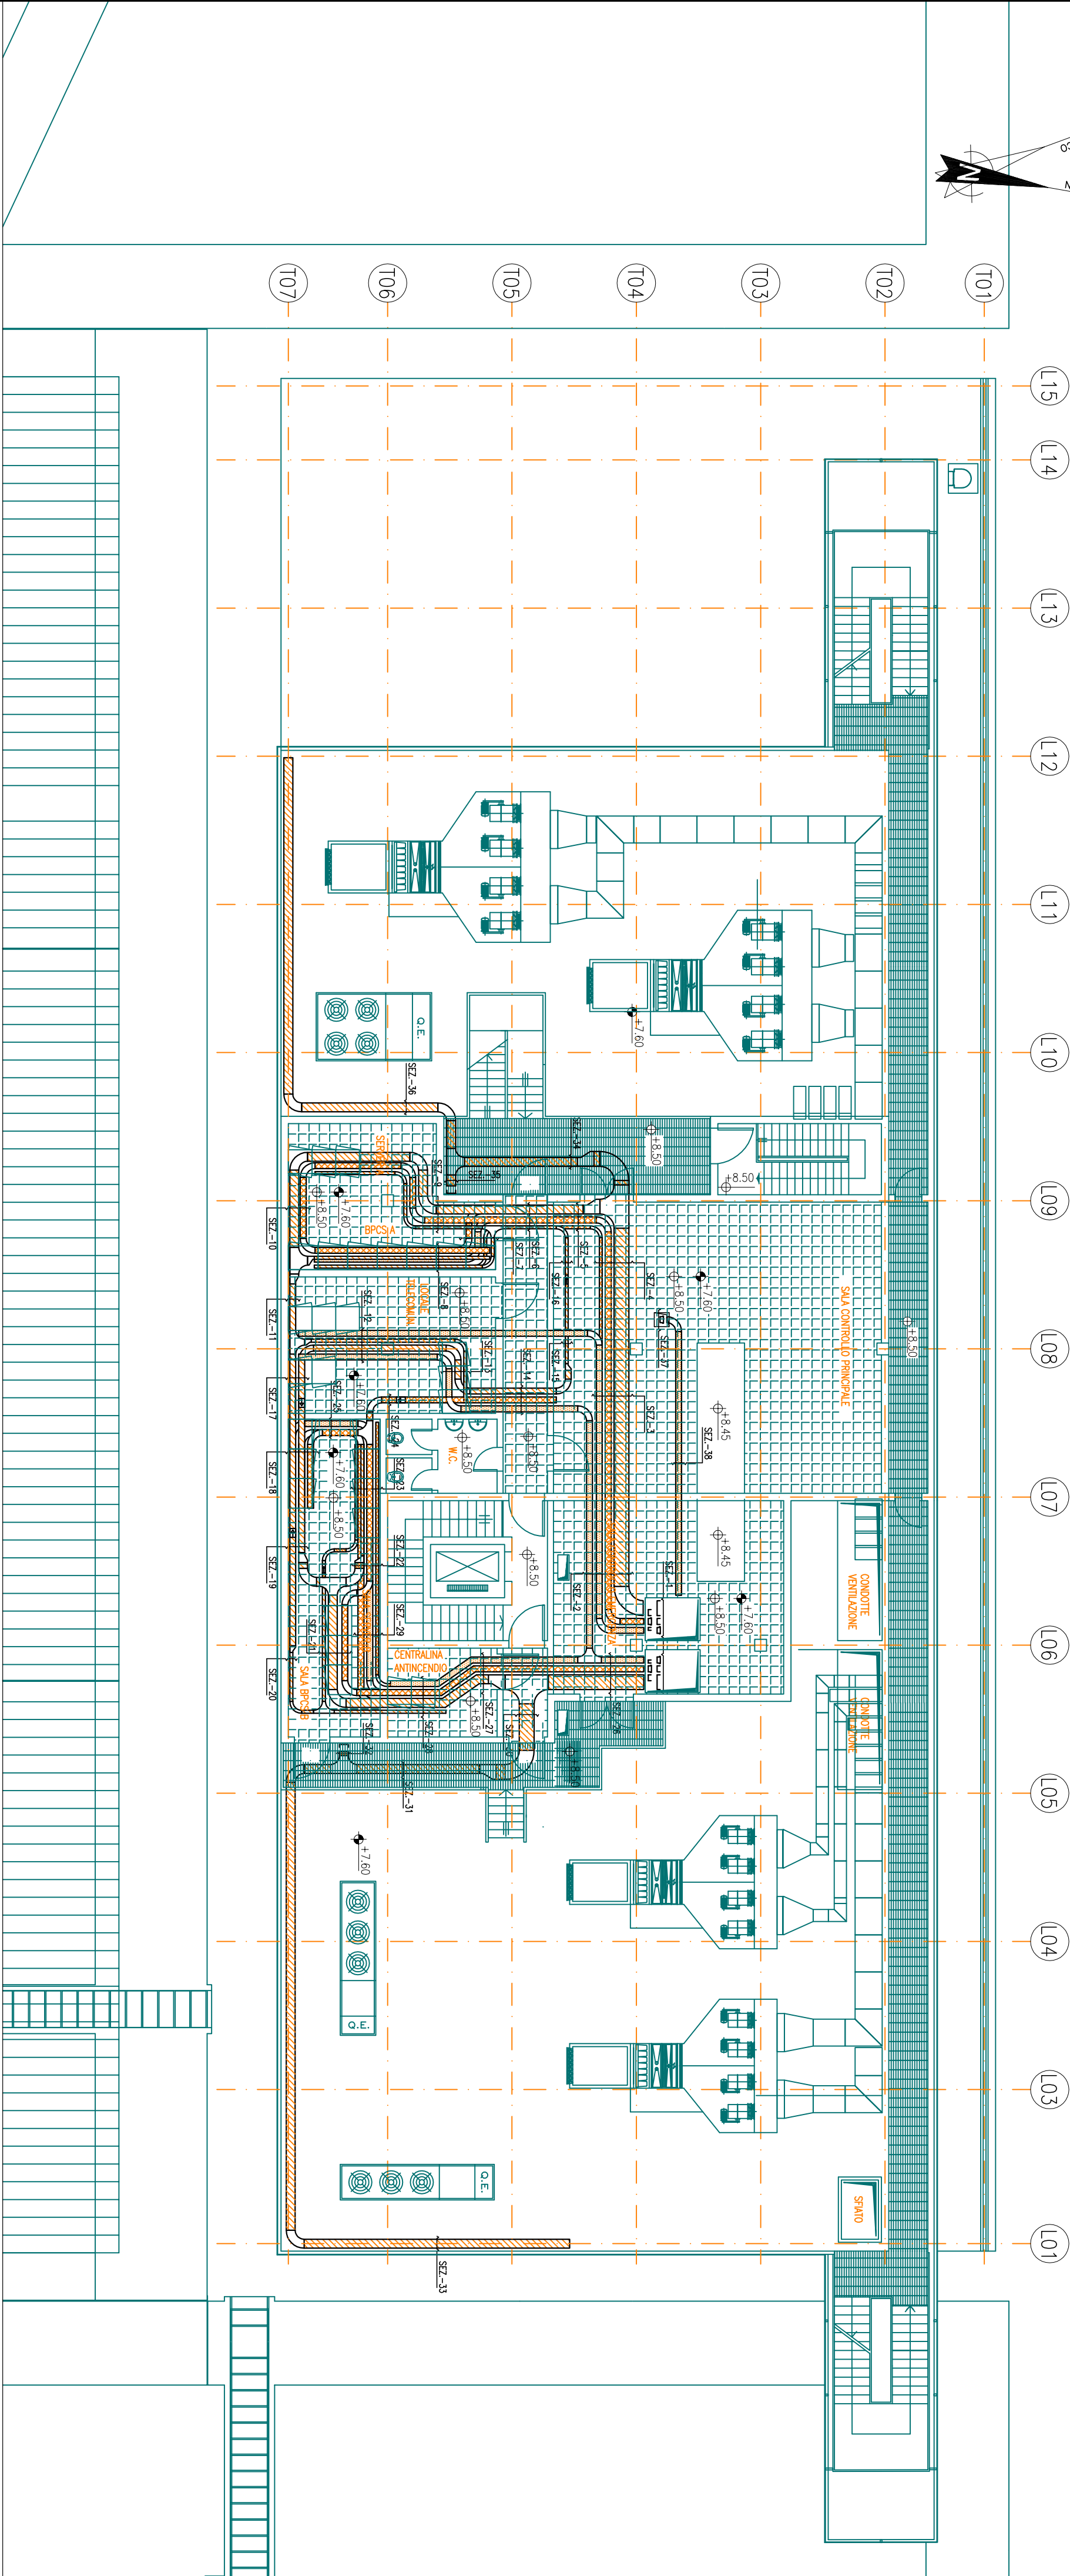

EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO SPALLA SUD – SEZIONI

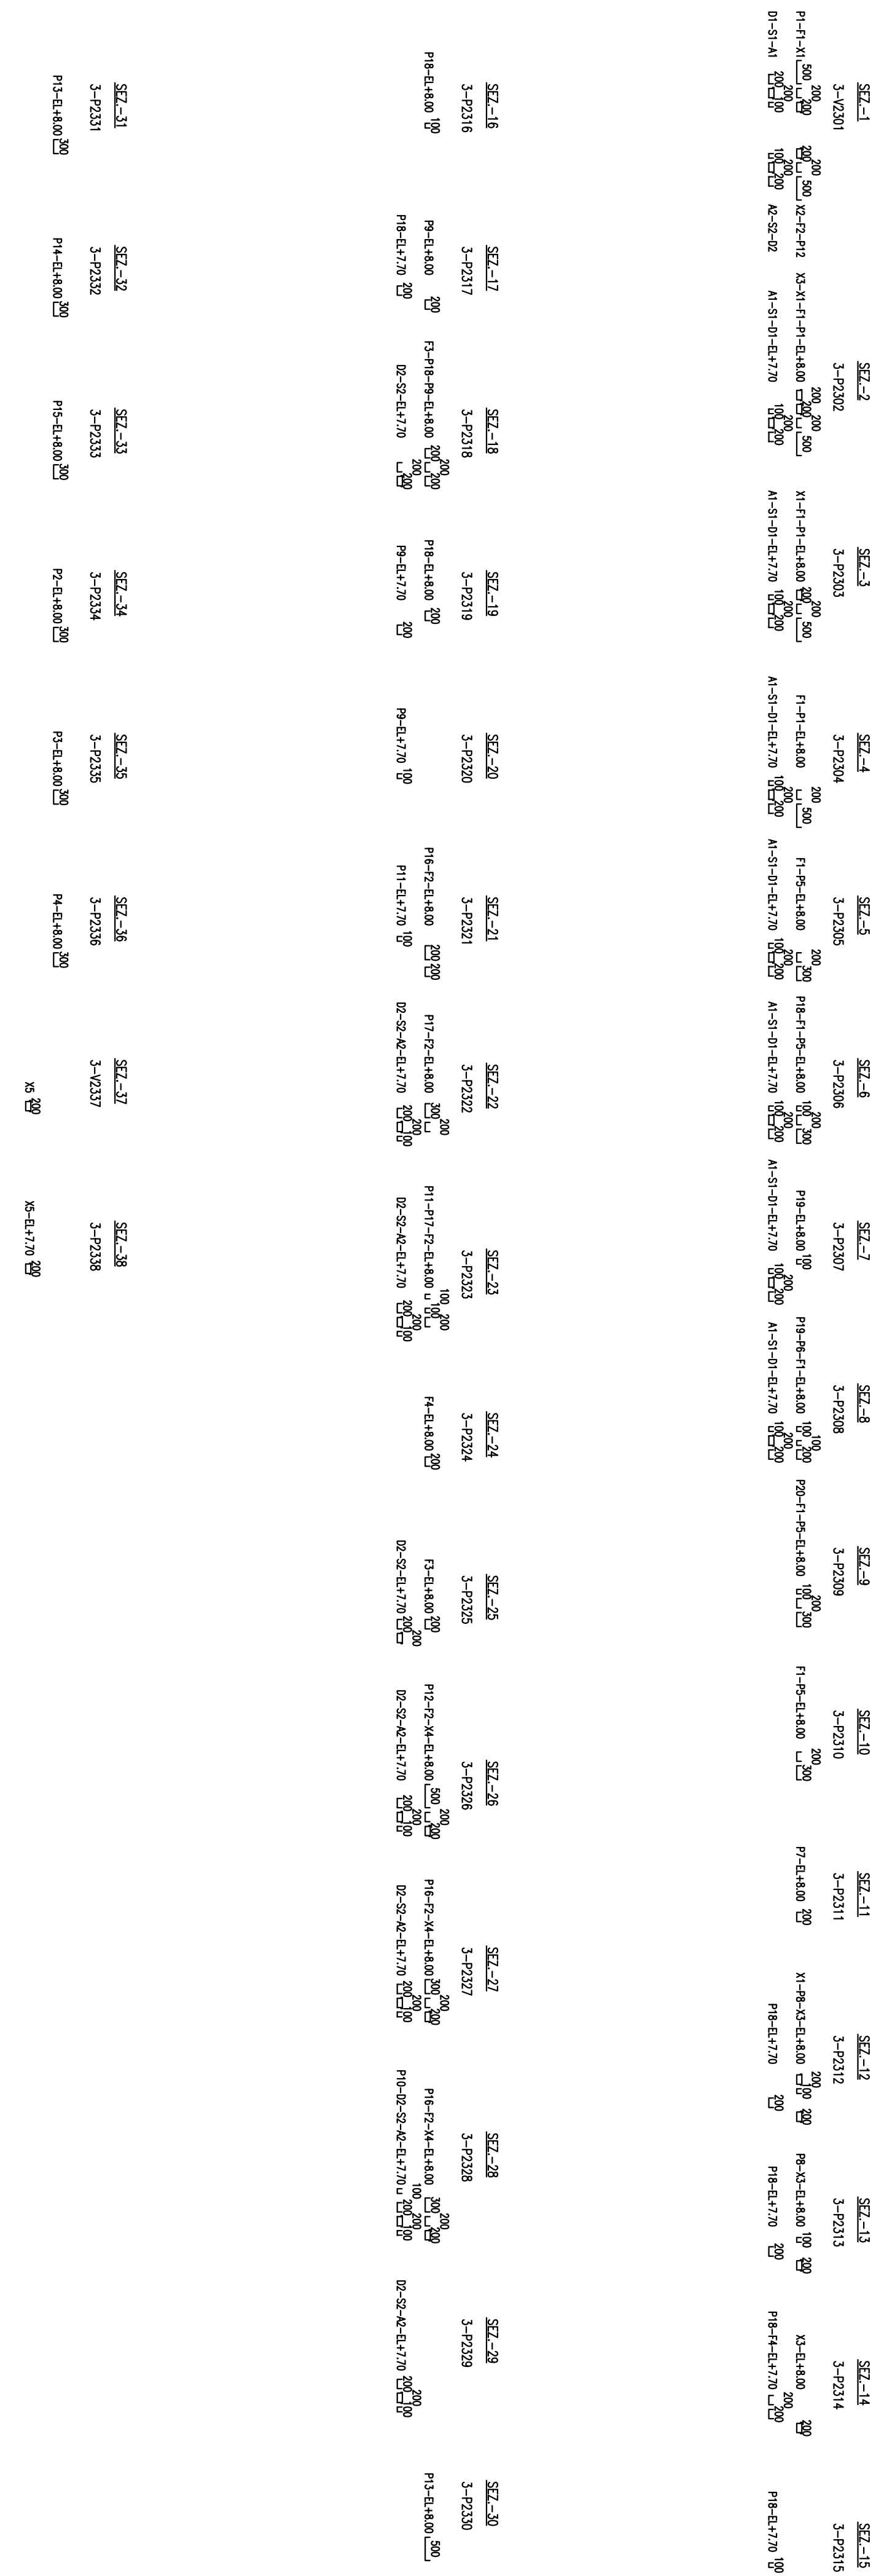

DOCUMENTO VALIDO SOLAMENTE PER VIE CAVI



PIANTA CHIAVE

EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MY100P-PE-MEL-0302 IMPIANTI ELETTRICI-ELENCO CAVI

MY100P-PE-MED-6501 IMPIANTI ELETTRICI-LEGENDA SIMBOLI

MY100P-PE-MES-0135 IMPIANTI ELETTRICI-VIE CAVI-SPECIFICA TECNICA

MY100P-PE-MZZ-0002 CRITERI DI SIGILATURA E NUMERAZIONE EDIFICI, APPARECCHIATURE E MATERIALI

NOTE

1-TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

2-TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m s.l.m.m.

3-TUTTE LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE PASSERELLE SONO ESPRESSE IN m s.l.m.m. DEL FONDO PASSERELLA

4-AL TERMINE DELLA POSA CAVI, TUTTE LE APERTURE ANDRANNO ADEGUATAMENTE SIGILATE CON OPORTURNI MATERIALI. TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI REI ANDRANNO ADEGUATAMENTE SIGILATI CON OPORTURNI SBARRAMENTI ANTIFIAMMA. (VEDI SPECIFICA TECNICA)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984

CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTIVATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2006 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTIVATIVO A VALERE SULLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2014 N.147 DEL 27/12/2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS MA.LI.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 21/04/2010 con voto n. 66)

WBS: MA.LI.50

WBS: MA.LI.50.PE.10

BOCCA DI MALAMOCCO

IMPIANTI

IMPIANTI ELETTRICI

EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO - SPALLA SUD

VIE CAVI - PIANTA A +7.60

ELABORATO

M. BUSETTO

CONTROLATO

G. ZAROTTI

APPROVATO

F. PINTON

N. ELABORATO

MY100P-PE-MED-4563-TH-C0

CODICE FILE

MY100P-PE-MED-4563-TH-C0.dwg

DATA

5 Marzo 2014

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

VERIFICATO

N. ARNONE

M. BROSIO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Ing. Alberto Scotti

Ing. Paolo Pavesi

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA"

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Ing. B. Rodi

OPERA PROGETTA A CARO BONA LEGGE 22 APRILE 1941 N. 433 TUTTI I DIRITTI RISERVATI

OGNUNQUE RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATA SOTTO PENSALE E INDEBITO E' LOCCO