


## PIANTA CHIAVE

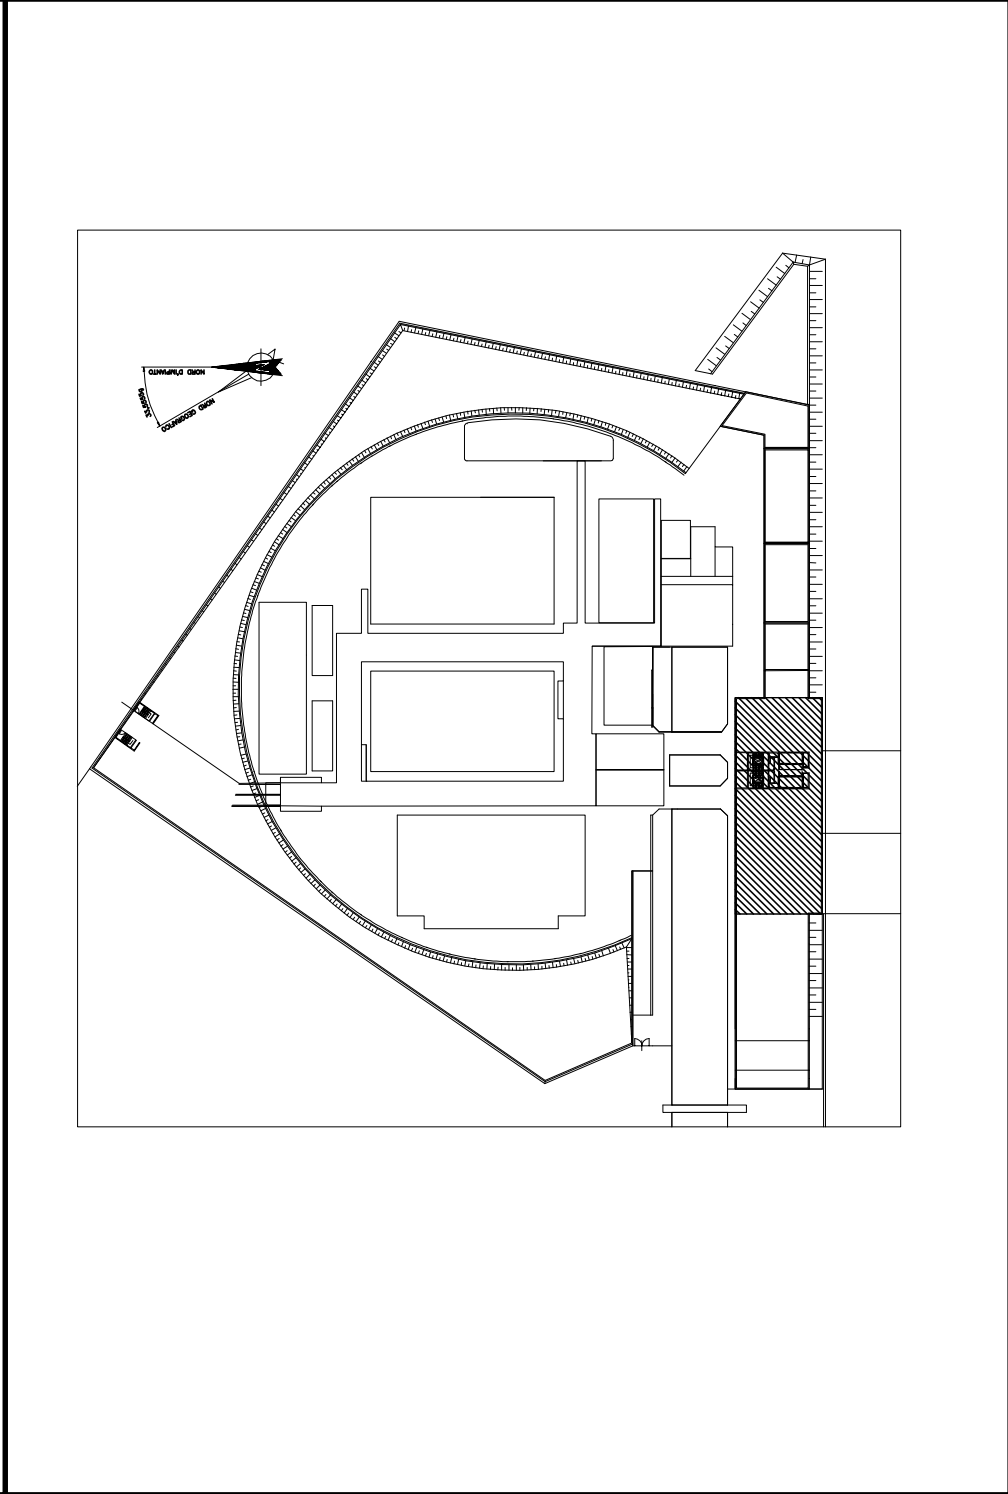

## DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

WV100P-PE-NED-4601	IMPIANTI ELETTRICI-VIE CAVI-PLANIMETRIA GENERALE
WV100P-PE-NEL-0302	IMPIANTI ELETTRICI-ELENCO CAVI
WV100P-PE-NED-6501	IMPIANTI ELETTRICI-LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI
WV100P-PE-NES-0135	IMPIANTI ELETTRICI-VIE CAVI-SPECIFICA TECNICA

## NOTE

- 1—TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
- 2—TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m s.l.m.m.
- 3—TUTTE LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE PASSERELLE INDICANO LA DISTANZA TRA FONDO PASSERELLA E PIANO DI CALPESTIO
- 4—DOCUMENTO VALIDO SOLAMENTE PER VIE CAVI
- 5—AL TERMINE DELLA POSA CAVI, TUTTE LE APERTURE ANDRANNO ADEGUATEMENTE SIGILLATE CON OPPORTUNI MATERIALI. TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI REI ANDRANNO ADEGUATEMENTE SIGILLATI CON OPPORTUNI SBARRANTI ANTIFIAMMA. (VEDI SPECIFICA TECNICA)
- 6—CABLES ARE LAID ON THE FLOOR

[illegible]

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
MAGISTRATO ALLE ACQUE**

# NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

<p>LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984</p> <p>CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991</p> <p>ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)</p> <p>ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)</p>
---

**INTERVENTI ALLE BOCHE LAGUNARI PER  
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA**  
CUP: D51R02000050AC1 (LAVORI)

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.1.1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 19.11.2008 con voto n. 176)

WBS: LN.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.16

BOCCA DI LIDO  
IMPIANTI  
IMPIANTI ELETTRICI

CONSORZIO “VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE GENERALE

EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO "A" - SEZION

$$\frac{\text{SEZ}-1}{2-\text{P2141-}} \quad \frac{\text{SEZ}-2}{2-\text{P2142-}} \quad \frac{\text{D1-EL+5.20}}{\text{X1-EL+5.20}} \quad \frac{\text{D2}}{\text{X2}}$$

EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO "B" – SEZIONI

$\frac{S_{T-1}}{2}$	$\frac{S_{T-2}}{2}$	$\frac{S_{T-2}}{2}$
$2-P2241-$	$2-P2242-$	$2-P2242-$
$200$	$100,200$	$200$
$D1-EL-45.20$	$A1-D1-EL-45.20$	$X1-EL-45.20$

